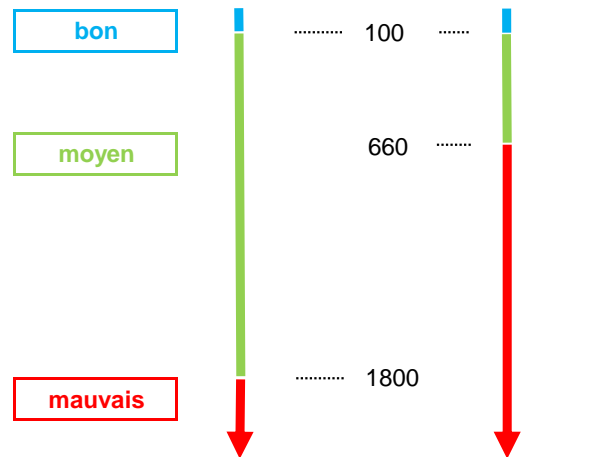


### SAINT-BENOIT : Bassin Mangué



rive droite face à aire de détente

| Résultats   |                |                           |                          |            |  |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|--|
| Prélèvement |                | Analyses bactériologiques |                          |            |  |
| Date        | Heure          | Escherichia coli          | Entérocoques intestinaux | Conclusion |  |
| 1           | 09/10/23 08H00 | 1 233                     | 234                      | MOYEN      |  |
| 2           | 24/10/23 07H50 | 61                        | 77                       | BON        |  |
| 3           | 07/11/23 06H43 | 126                       | 160                      | MOYEN      |  |
| 4           | 21/11/23 09H35 | 34 659                    | 3 671                    | MAUVAIS    |  |
| 5           | 28/11/23 07H18 | 330                       | 46                       | MOYEN      |  |
| 6           | 05/12/23 09H20 | 195                       | 30                       | MOYEN      |  |
| 7           | 19/12/23 6H57  | 94                        | 61                       | BON        |  |
| 8           | 26/12/23 7h40  | 253                       | 110                      | MOYEN      |  |
| 9           | 03/01/24 9h00  | 34 659                    | 4 005                    | MAUVAIS    |  |
| 10          | 09/01/24 11h40 | 127                       | 77                       | MOYEN      |  |
| 11          | 23/01/24 12h45 | 179                       | 61                       | MOYEN      |  |
| 12          | 30/01/24 11h30 | 470                       | 410                      | MOYEN      |  |
| 13          | 01/02/24 11h45 | 210                       | 15                       | MOYEN      |  |
| 14          | 06/02/24 6H50  | <15                       | <15                      | BON        |  |
| 15          | 13/02/24 7h45  | 61                        | 127                      | MOYEN      |  |
| 16          | 20/02/24 11h10 | 764                       | 453                      | MOYEN      |  |
| 17          | 27/02/24 10h10 | 718                       | 393                      | MOYEN      |  |
| 18          | 05/03/24 9h00  | 529                       | 272                      | MOYEN      |  |
| 19          | 12/03/24 7h10  | 200                       | 130                      | MOYEN      |  |
| 20          | 19/03/24 7h10  | 94                        | <15                      | BON        |  |
| 21          | 26/03/24 12h00 | 94                        | 179                      | MOYEN      |  |
| 22          | 09/04/24 7h05  | 61                        | 15                       | BON        |  |
| 23          | 23/04/24 11h35 | <15                       | 15                       | BON        |  |
| 24          |                |                           |                          |            |  |
| 25          |                |                           |                          |            |  |
| 26          |                |                           |                          |            |  |
| 27          |                |                           |                          |            |  |
| 28          |                |                           |                          |            |  |
| 29          |                |                           |                          |            |  |
| 30          |                |                           |                          |            |  |
| 31          |                |                           |                          |            |  |
| 32          |                |                           |                          |            |  |
| 33          |                |                           |                          |            |  |
| 34          |                |                           |                          |            |  |
| 35          |                |                           |                          |            |  |

| Interprétation                 |                            |                          |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés         |                          |
|                                | Escherichia coli ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |



| Classement de qualité |             |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Année                 | Classement  | Non-conformités |
| 2020                  | INSUFFISANT |                 |
| 2021                  | INSUFFISANT |                 |
| 2022                  | INSUFFISANT |                 |
| 2023                  | INSUFFISANT |                 |

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

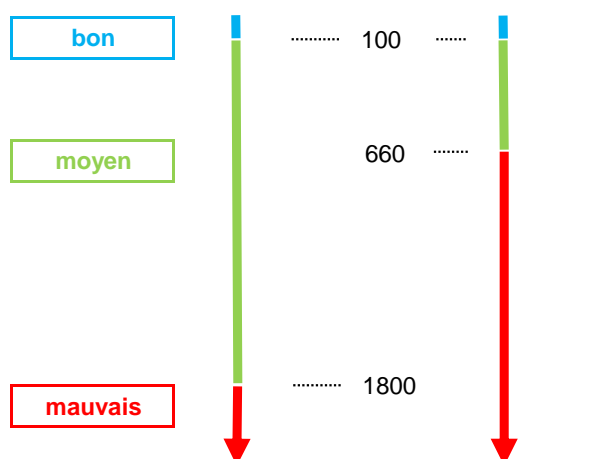
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB  
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre

### SAINT-BENOIT : Bassin Bleu



rive gauche devant escalier

| Résultats   |                |                           |                          |  |            |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--|------------|
| Prélèvement |                | Analyses bactériologiques |                          |  | Conclusion |
| Date        | Heure          | <i>Escherichia coli</i>   | Entérocoques intestinaux |  |            |
| 1           | 09/10/23 09H20 | 15                        | <15                      |  | BON        |
| 2           | 24/10/23 07H10 | <15                       | <15                      |  | BON        |
| 3           | 07/11/23 10H22 | 61                        | 15                       |  | BON        |
| 4           | 21/11/23 08H45 | 15                        | <15                      |  | BON        |
| 5           | 05/12/23 10H00 | <15                       | <15                      |  | BON        |
| 6           | 19/12/23 8H56  | <15                       | <15                      |  | BON        |
| 7           | 26/12/23 8h50  | 61                        | 15                       |  | BON        |
| 8           | 03/01/24 9h25  | 215                       | 92                       |  | MOYEN      |
| 9           | 09/01/24 8h10  | <15                       | <15                      |  | BON        |
| 10          | 23/01/24 13h00 | <15                       | <15                      |  | BON        |
| 11          | 30/01/24 11h15 | 100                       | 240                      |  | MOYEN      |
| 12          | 01/02/24 12h00 | <15                       | <15                      |  | BON        |
| 13          | 06/02/24 8H02  | <15                       | <15                      |  | BON        |
| 14          | 13/02/24 10h15 | 15                        | 15                       |  | BON        |
| 15          | 20/02/24 11h35 | <15                       | <15                      |  | BON        |
| 16          | 27/02/24 8H53  | 1 007                     | 332                      |  | MOYEN      |
| 17          | 05/03/24 8h15  | 15                        | <15                      |  | BON        |
| 18          | 12/03/24 7h35  | <15                       | <15                      |  | BON        |
| 19          | 19/03/24 9h45  | 15                        | <15                      |  | BON        |
| 20          | 26/03/24 9h35  | 15                        | <15                      |  | BON        |
| 21          | 09/04/24 9h15  | 77                        | 30                       |  | BON        |
| 22          | 23/04/24 9h25  | <15                       | <15                      |  | BON        |
| 23          |                |                           |                          |  |            |
| 24          |                |                           |                          |  |            |
| 25          |                |                           |                          |  |            |
| 26          |                |                           |                          |  |            |
| 27          |                |                           |                          |  |            |
| 28          |                |                           |                          |  |            |
| 29          |                |                           |                          |  |            |
| 30          |                |                           |                          |  |            |
| 31          |                |                           |                          |  |            |
| 32          |                |                           |                          |  |            |
| 33          |                |                           |                          |  |            |
| 34          |                |                           |                          |  |            |
| 35          |                |                           |                          |  |            |

| Interprétation                 |                                   |                          |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés                |                          |
|                                | <i>Escherichia coli</i> ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |



| Classement de qualité |            |                 |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année                 | Classement | Non-conformités |
| 2020                  | EXCELLENT  |                 |
| 2021                  | EXCELLENT  |                 |
| 2022                  | EXCELLENT  |                 |
| 2023                  | BONNE      |                 |

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

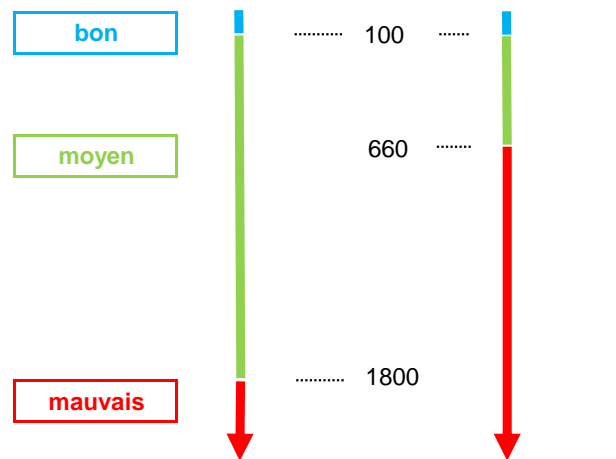
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB  
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre

### SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem



rive gauche sur les rochers

| Résultats   |                |                           |                          |            |         |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|
| Prélèvement |                | Analyses bactériologiques |                          |            |         |
| Date        | Heure          | Escherichia coli          | Entérocoques intestinaux | Conclusion |         |
| 1           | 09/10/23 10h45 | 61                        | 15                       |            | BON     |
| 2           | 24/10/23 8h18  | 61                        | 30                       |            | BON     |
| 3           | 07/11/23 7h16  | 94                        | 30                       |            | BON     |
| 4           | 21/11/23 10h45 | 2 079                     | 322                      |            | MAUVAIS |
| 5           | 05/12/23 8h36  | 61                        | 46                       |            | BON     |
| 6           | 19/12/23 7H30  | 77                        | <15                      |            | BON     |
| 7           | 26/12/23 8h10  | 110                       | 46                       |            | MOYEN   |
| 8           | 03/01/24 8H25  | 7 101                     | 1 233                    |            | MAUVAIS |
| 9           | 09/01/24 11h10 | 110                       | 61                       |            | MOYEN   |
| 10          | 23/01/24 12h25 | <15                       | <15                      |            | BON     |
| 11          | 30/01/24 11h00 | 270                       | 1 030                    |            | MAUVAIS |
| 12          | 01/02/24 11h15 | 90                        | 15                       |            | BON     |
| 13          | 06/02/24 7H22  | <15                       | <15                      |            | BON     |
| 14          | 13/02/24 9h40  | 46                        | 15                       |            | BON     |
| 15          | 20/02/24 10h30 | 46                        | 15                       |            | BON     |
| 16          | 27/02/24 9H35  | 307                       | 268                      |            | MOYEN   |
| 17          | 05/03/24 9h53  | 580                       | 126                      |            | MOYEN   |
| 18          | 12/03/24 10h50 | 110                       | 46                       |            | MOYEN   |
| 19          | 19/03/24 7h50  | 15                        | 15                       |            | BON     |
| 20          | 26/03/24 11H30 | 30                        | <15                      |            | BON     |
| 21          | 09/04/24 7h40  | 77                        | 46                       |            | BON     |
| 22          | 23/04/24 10h55 | <15                       | 46                       |            | BON     |
| 23          |                |                           |                          |            |         |
| 24          |                |                           |                          |            |         |
| 25          |                |                           |                          |            |         |
| 26          |                |                           |                          |            |         |
| 27          |                |                           |                          |            |         |
| 28          |                |                           |                          |            |         |
| 29          |                |                           |                          |            |         |
| 30          |                |                           |                          |            |         |
| 31          |                |                           |                          |            |         |
| 32          |                |                           |                          |            |         |
| 33          |                |                           |                          |            |         |
| 34          |                |                           |                          |            |         |
| 35          |                |                           |                          |            |         |

| Interprétation                 |                            |                          |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés         |                          |
|                                | Escherichia coli ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |



| Classement de qualité |            |                 |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année                 | Classement | Non-conformités |
| 2020                  | BON        |                 |
| 2021                  | EXCELLENT  |                 |
| 2022                  | EXCELLENT  |                 |
| 2023                  | EXCELLENT  |                 |

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB  
72, Chemin Cachalot, Pierrefonds, 97410 Saint Pierre