

SAINT-BENOIT : Bassin aval rivière des marsouins (bassin mangue)

rive droite face à aire de détente PSV 1699

Résultats						Interprétation					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion	Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés				
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Escherichia coli ds 100 ml			Entérocoques intestinaux				
1	01/10/24	8H00	46	30	BON	bon	100				
2	15/10/24	11H05	77	30	BON						
3	29/10/24	9H43	30	46	BON						
4	12/11/24	7H20	15	30	BON	moyen	660				
5	26/11/24	9H15	161	61	MOYEN						
6	10/12/24	8H05	94	15	BON	mauvais	180				
7	24/12/24	7H50	140	61	MOYEN						
8	31/12/24	9H30	210	77	MOYEN						
9	07/01/25	8H10	45	45	BON						
10	14/01/25	8h00	15	46	BON	mauvais	180				
11	22/01/25	8h05	130	30	MOYEN						
12	28/01/25	7h05	210	46	MOYEN						
13	05/02/25	7h30	710	290	MOYEN						
14	11/02/25		110	110	MOYEN						
15	18/02/25	pas de prélèvements (fortes crues)									
16	25/02/25	9h34	2 400	1 300	MAUVAIS						
17	04/03/25	9h23	98	<15	BON						
18	11/03/25	9h50	46	<15	BON						
19	18/03/25	9h45	15	94	BON						
20	08/04/25	8H40	530	94	MOYEN						
21	22/04/25	10h05	93	15	BON						
22	06/05/25	10H10	46	30	BON						
23	20/05/25	8h00	110	45	MOYEN						
24	03/06/25	8h01	46	30	BON						
25	01/07/25	10h17	61	61	BON						
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2025		



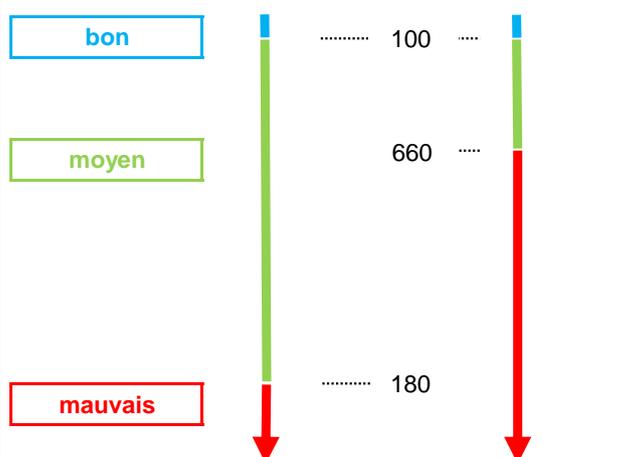

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu

rive gauche devant escalier PSV 1698

Résultats						
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion	
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux			
1	01/10/24	8H30	<15	<15	BON	
2	15/10/24	10H35	<15	61	BON	
3	29/10/24	8H24	<15	15	BON	
4	12/11/24	9H55	130	130	MOYEN	
5	26/11/24	8H45	77	77	BON	
6	10/12/24	7H38	<15	<15	BON	
7	24/12/24	8H15	<15	<15	BON	
8	31/12/24	8H30	30	110	MOYEN	
9	07/01/25	7H40	<15	30	BON	
10	14/01/25	7H50	15	30	BON	
11	22/01/25	7h55	<15	<15	BON	
12	28/01/25	9h09	15	46	BON	
13	04/02/25	9h25	250	270	MOYEN	
14	11/02/25	10h27	15	<15	BON	
15	18/02/25 pas de prélèvements (fortes crues)					
16	25/02/25	9h03	1 400	2 800	MAUVAIS	
17	04/03/25	9h00	46	61	BON	
18	11/03/25	9h10	<15	<15	BON	
19	18/03/25	9h10	380	450	MOYEN	
20	08/04/25	8H05	<15	15	BON	
21	22/04/25	9h30	<15	<15	BON	
22	06/05/25	9H10	<15	<15	BON	
23	20/05/25	9h26	<15	<15	BON	
24	03/06/25	9h01	<15	46	BON	
25	01/07/25	10h40	<15	<15	BON	
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellente	
2022	excellente	
2023	bonne	
2024	bonne	




Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

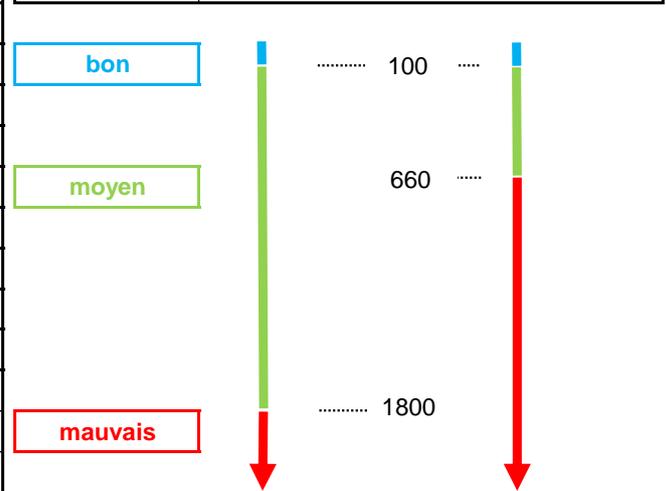
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem

rive gauche sur les rochers PSV 1700

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	01/10/24 09H40	30	<15	 	BON
2	15/10/24 11H45	46	15	 	BON
3	29/10/24 7H15	46	<15	 	BON
4	12/11/24 9H15	2 000	590	 	MAUVAIS
5	15/11/25 RC	<10	<10	 	BON
6	26/11/24 9H50	127	<15	 	MOYEN
7	10/12/24 9H12	94	<15	 	BON
8	24/12/24 7H30	77	15	 	BON
9	31/12/24 10H15	93	46	 	BON
10	07/01/25 9H10	140	93	 	MOYEN
11	14/01/25 9H05	77	<15	 	BON
12	22/01/25 9h00	30	46	 	BON
13	28/01/25 7h43	46	30	 	BON
14	04/02/25 10h15	180	77	 	MOYEN
15	11/02/25 9h25	420	93	 	MOYEN
16	18/02/25	pas de prélèvements (fortes crues)			
17	25/02/25 10h33	520	470	 	MOYEN
18	04/03/25 10h25	30	77	 	BON
19	11/03/25 11h00	<15	30	 	BON
20	18/03/25 8h30	2 500	410	 	MAUVAIS
21	08/04/25 9H25	370	213	 	MOYEN
22	22/04/25 10h45	<15	46	 	BON
23	06/05/25 10H55	15	<15	 	BON
24	20/05/25 8h44	30	46	 	BON
25	03/06/25	pas de prélèvements (fortes crues)			
26	10/06/25 7h50	46	30	 	BON
27	01/07/25 9h17	<15	<15	 	BON
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellente	
2022	excellente	
2023	excellente	
2024	bonne	




Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre