

SAINT-BENOIT : Bassin aval rivière des marsouins (bassin mangue)

rive droite face à aire de détente PSV 1699

Résultats						Interprétation			
Prélèvement		Analyses bactériologiques				Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion			Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux	
1	01/10/24 8H00	46	30	BON					
2	15/10/24 11H05	77	30	BON		bon			
3	29/10/24 9H43	30	46	BON					
4	12/11/24 7H20	15	30	BON					
5	26/11/24 9H15	161	61	MOYEN		moyen			
6	10/12/24 8H05	94	15	BON					
7	24/12/24 7H50	140	61	MOYEN					
8	31/12/24 9H30	210	77	MOYEN					
9	07/01/25 8H10	45	45	BON					
10	14/01/25 8h00	15	46	BON					
11	22/01/25 8h05	130	30	MOYEN		mauvais			
12	28/01/25 7h05	210	46	MOYEN					
13	05/02/25 7h30	710	290	MOYEN					
14	11/02/25	110	110	MOYEN					
15	18/02/25	pas de prélèvements (fortes crues)							
16	25/02/25 9h34	2 400	1 300	MAUVAIS					
17	04/03/25 9h23	98	<15	BON					
18	11/03/25 9h50	46	<15	BON					
19	18/03/25 9h45	15	94	BON					
20	08/04/25 8H40	530	94	MOYEN					
21	22/04/25 10h05	93	15	BON					
22	06/05/25 10H10	46	30	BON					
23	20/05/25 8h00	110	45	MOYEN					
24	03/06/25 8h01	46	30	BON					
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

Classement de qualité

Année	Classement	Non-conformités
2025		




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu

rive gauche devant escalier PSV 1698

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	01/10/24 8H30	<15	<15	BON	
2	15/10/24 10H35	<15	61	BON	
3	29/10/24 8H24	<15	15	BON	
4	12/11/24 9H55	130	130	MOYEN	
5	26/11/24 8H45	77	77	BON	
6	10/12/24 7H38	<15	<15	BON	
7	24/12/24 8H15	<15	<15	BON	
8	31/12/24 8H30	30	110	MOYEN	
9	07/01/25 7H40	<15	30	BON	
10	14/01/25 7H50	15	30	BON	
11	22/01/25 7h55	<15	<15	BON	
12	28/01/25 9h09	15	46	BON	
13	04/02/25 9h25	250	270	MOYEN	
14	11/02/25 10h27	15	<15	BON	
15	18/02/25 pas de prélèvements (fortes crues)				
16	25/02/25 9h03	1 400	2 800	MAUVAIS	
17	04/03/25 9h00	46	61	BON	
18	11/03/25 9h10	<15	<15	BON	
19	18/03/25 9h10	380	450	MOYEN	
20	08/04/25 8H05	<15	15	BON	
21	22/04/25 9h30	<15	<15	BON	
22	06/05/25 9H10	<15	<15	BON	
23	20/05/25 9h26	<15	<15	BON	
24	03/06/25 9h01	<15	46	BON	
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

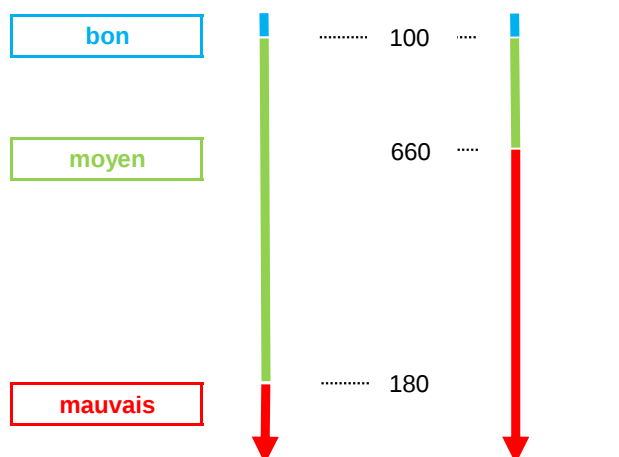

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellente	
2022	excellente	
2023	bonne	
2024	bonne	


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem

rive gauche sur les rochers PSV 1700

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	01/10/24 09H40	30	<15		BON
2	15/10/24 11H45	46	15		BON
3	29/10/24 7H15	46	<15		BON
4	12/11/24 9H15	2 000	590		MAUVAIS
5	15/11/25 RC	<10	<10		BON
6	26/11/24 9H50	127	<15		MOYEN
7	10/12/24 9H12	94	<15		BON
8	24/12/24 7H30	77	15		BON
9	31/12/24 10H15	93	46		BON
10	07/01/25 9H10	140	93		MOYEN
11	14/01/25 9H05	77	<15		BON
12	22/01/25 9h00	30	46		BON
13	28/01/25 7h43	46	30		BON
14	04/02/25 10h15	180	77		MOYEN
15	11/02/25 9h25	420	93		MOYEN
16	18/02/25	pas de prélèvements (fortes crues)			
17	25/02/25 10h33	520	470		MOYEN
18	04/03/25 10h25	30	77		BON
19	11/03/25 11h00	<15	30		BON
20	18/03/25 8h30	2 500	410		MAUVAIS
21	08/04/25 9H25	370	213		MOYEN
22	22/04/25 10h45	<15	46		BON
23	06/05/25 10H55	15	<15		BON
24	20/05/25 8h44	30	46		BON
25	03/06/25	pas de prélèvements (fortes crues)			
26	10/06/25 7h50	46	30		BON
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

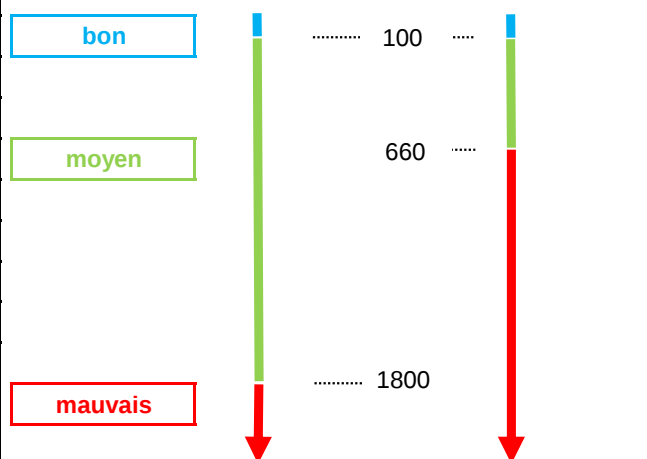

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellente	
2022	excellente	
2023	excellente	
2024	bonne	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre