


SAINT-BENOIT : Bassin Mangue


rive droite face à aire de détente /PSV 1699

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux		
1	05/10/21	8h35	230	270	MOYEN
2	19/10/21	11h45	268	215	MOYEN
3	02/11/21	10h30	93	177	MOYEN
4	23/11/21	8h00	144	32	MOYEN
5	07/12/21	9H07	289	247	MOYEN
6	21/12/21	8H10	179	127	MOYEN
7	28/12/21	8H10	438	127	MOYEN
8	04/01/22	9h05	127	94	MOYEN
9	11/01/22	BASSIN EN CRUE PAS DE PREL			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

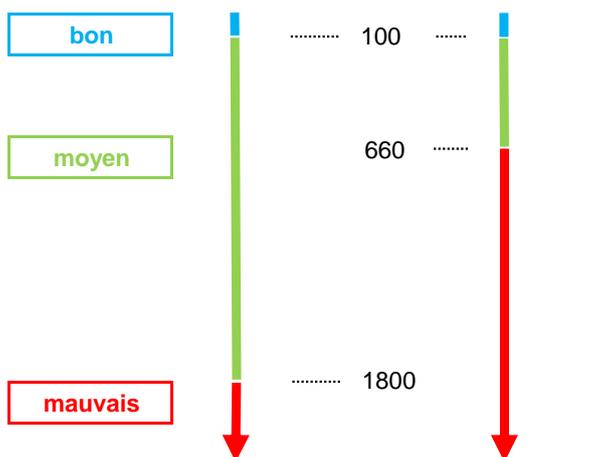

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2018	SUFFISANT	
2019	INSUFFISANT	
2020	INSUFFISANT	
2021		

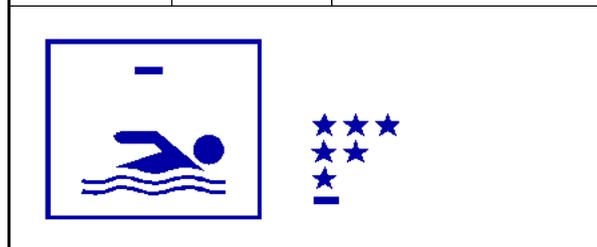

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu

rive gauche devant escalier /PSV 1698

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	05/10/21	9h57	110	93	MOYEN
2	19/10/21	8h25	<15	<15	BON
3	02/11/21	10h00	61	661	MAUVAIS
4	09/11/21	7H30	46	30	BON
5	23/11/21	10h20	<15	<15	BON
6	07/12/21	9H55	30	<15	BON
7	21/12/21	9H55	15	94	BON
8	28/12/21	10H10	30	<15	BON
9	04/01/22	8h15	<15	<15	BON
10	11/01/22	11H15	3 951	1 573	MAUVAIS
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

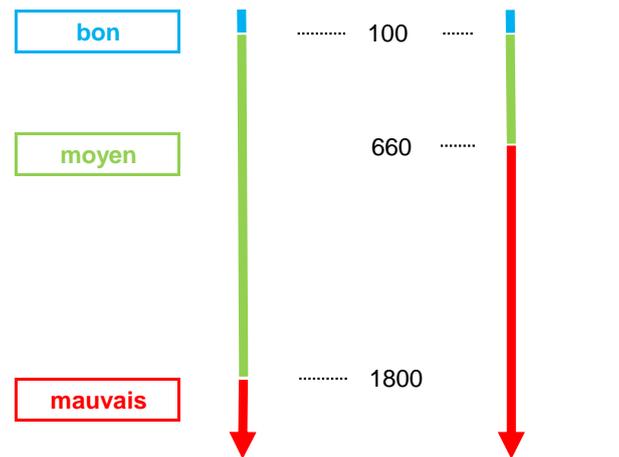

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2018	BON	
2019	EXCELLENT	
2020	EXCELLENT	
2021		



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem

rive gauche sur les rochers /PSV 1700

Résultats						Interprétation			
Prélèvement		Analyses bactériologiques				Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml		Entérocoques intestinaux		
1	05/10/21	7h45	61	<15	BON	bon	100	660	1800
2	19/10/21	10h45	15	15	BON				
3	02/11/21	10H50	77	<15	BON				
4	23/11/21	9h37	<15	<15	BON				
5	07/12/21	8H30	94	30	BON				
6	21/12/21	8H40	77	15	BON				
7	28/12/21	8H45	179	30	MOYEN				
8	04/01/22	11h45	77	15	BON				
9	11/01/22	9H30	1 213	347	MOYEN				
10									
11						mauvais	1800		
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2018	BON	
2019	BON	
2020	BON	
2021		




Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS