


SAINT-BENOIT : Bassin Mangué

rive droite face à aire de détente /PSV 1699

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	06/10/20 8H10	390	865	MAUVAIS	MAUVAIS
2	20/10/20 9H10	143	161	MOYEN	MOYEN
3	03/11/20 6H30	272	309	MOYEN	MOYEN
4	17/11/20 9H15	61	46	BON	BON
5	01/12/20 11H50	851	834	MAUVAIS	MAUVAIS
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

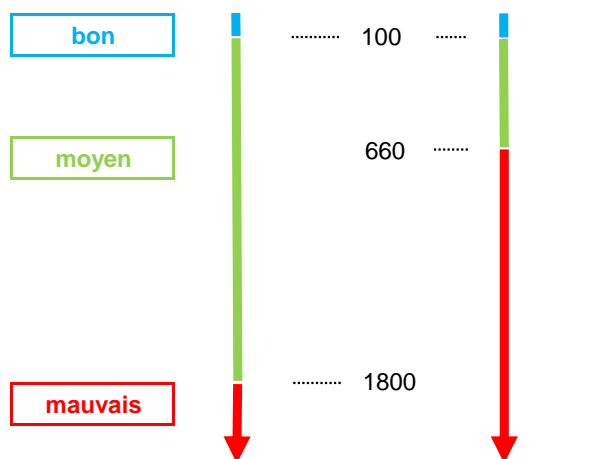

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2016	BON	
2017	BON	
2018	SUFFISANT	
2019	INSUFFISANT	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu

rive gauche devant escalier /PSV 1698

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	06/10/20 7H00	15	93		BON
2	20/10/20 9H40	<15	15		BON
3	03/11/20 9H45	<15	<15		BON
4	17/11/20 7H55	<15	<15		BON
5	01/12/20 12H20	309	968		MAUVAIS
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

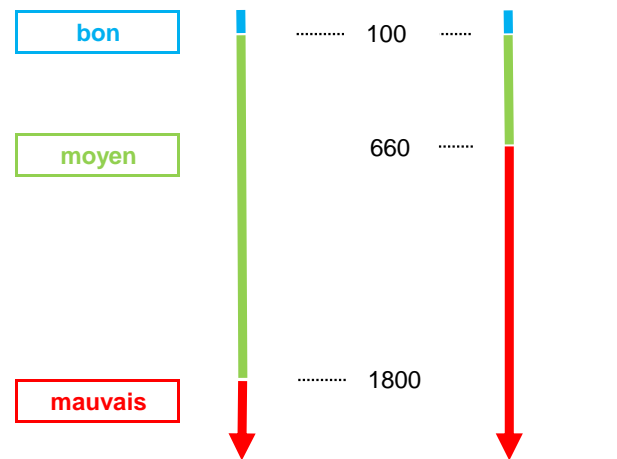


Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	
2018	BON	
2019	EXCELLENT	





Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem

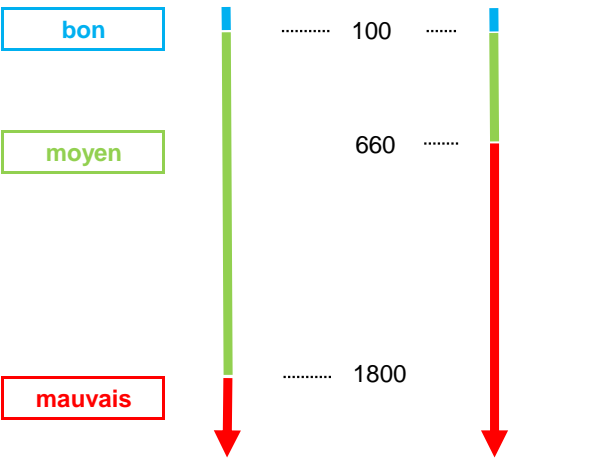rive gauche sur les rochers /PSV 1700

Résultats						Interprétation			
Prélèvement		Analyses bactériologiques				Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml		Entérocoques intestinaux		
1	06/10/20 7H45	127	61	MOYEN					
2	20/10/20 8H40	61	15	BON					
3	03/11/20 7H03	<15	<15	BON					
4	17/11/20 10H00	46	15	BON					
5	01/12/20 9H45	1 972	347	MAUVAIS					
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2016	BON	
2017	BON	
2018	BON	
2019	BON	

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)