


SAINT-BENOIT : Bassin Mangue

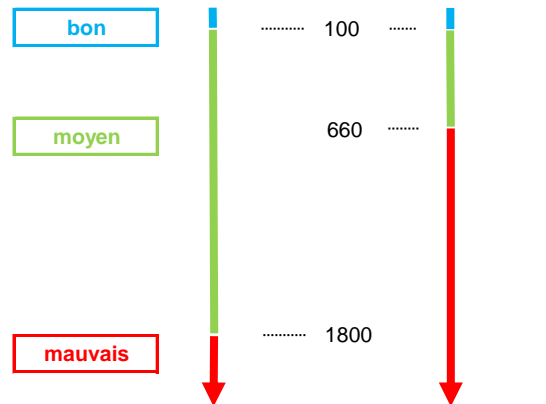

rive droite face à aire de détente

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6h18	15	93	Bon	Bon
2	17/10/17 7h47	126	109	Moyen	Moyen
3	07/11/17 6h45	30	195	Moyen	Moyen
4	28/11/17 8h54	30	77	Bon	Bon
5	04/12/17 11h42	125	213	Moyen	Moyen
6	12/12/17 11h15	61	30	Bon	Bon
7	19/12/17 9h15	327	93	Moyen	Moyen
8	26/12/17 9h38	93	109	Moyen	Moyen
9	02/01/18 10h05	161	77	Moyen	Moyen
10	10/01/18 8h30	46	61	Bon	Bon
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Suffisant	
2015	Bon	
2016	Bon	
2017	Bon	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu


rive gauche devant escalier


Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 7h00	<15	<15	Bon	Bon
2	17/10/17 7h20	<15	<15	Bon	Bon
3	07/11/17 8h10	197	15	Moyen	Moyen
4	28/11/17 8h54	<15	30	Bon	Bon
5	04/12/17 11h30	15	<15	Bon	Bon
6	12/12/17 11h05	<15	<15	Bon	Bon
7	19/12/17 8h45	<15	<15	Bon	Bon
8	26/12/17 10h02	15	<15	Bon	Bon
9	02/01/18 10h35	15	<15	Bon	Bon
10	10/01/18 9h35	347	46	Moyen	Moyen
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

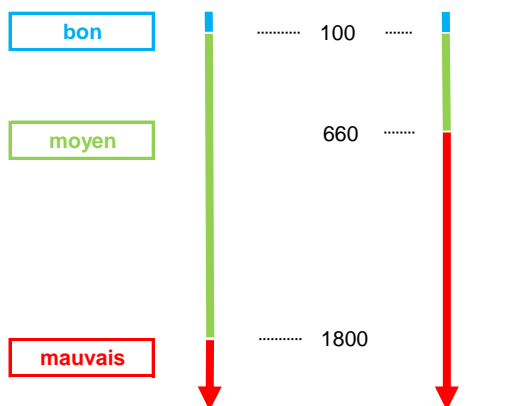

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Excellent	
2016	Excellent	
2017	Excellent	





Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem



rive gauche sur les rochers

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6h44	30	46	Bon	Bon
2	17/10/17 8h30	93	46	Bon	Bon
3	07/11/17 7h25	30	195	Moyen	Moyen
4	28/11/17 9h50	77	61	Bon	Bon
5	04/12/17 11h55	61	46	Bon	Bon
6	12/12/17 11h30	46	15	Bon	Bon
7	19/12/17 10h00	15	77	Bon	Bon
8	26/12/17 9h13	30	15	Bon	Bon
9	02/01/18 9h40	46	126	Moyen	Moyen
10	10/01/18 7h56	77	44	Moyen	Moyen
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

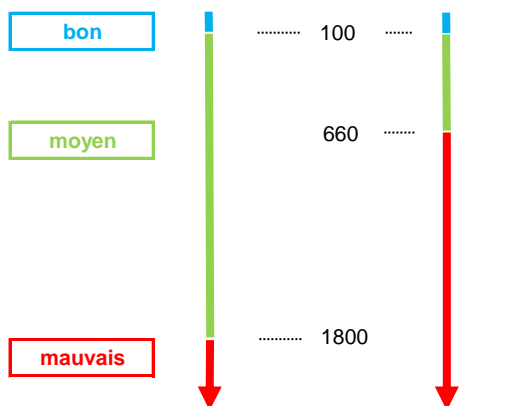Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Bon	
2015	Bon	
2016	Bon	
2017	Bon	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS