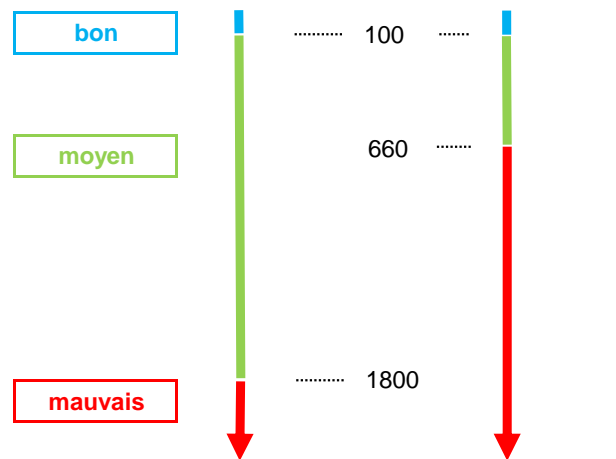


SAINT-BENOIT : Bassin Mangue



rive droite face à aire de détente

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6h18	15	93	Bon	Bon
2	17/10/17 7H47	126	109	Moyen	Moyen
3	07/11/17 6h45	30	195	Moyen	Moyen
4	28/11/17 8H54	30	77	Bon	Bon
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	suffisant	
2015	Bon	
2016	Bon	
2017		

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

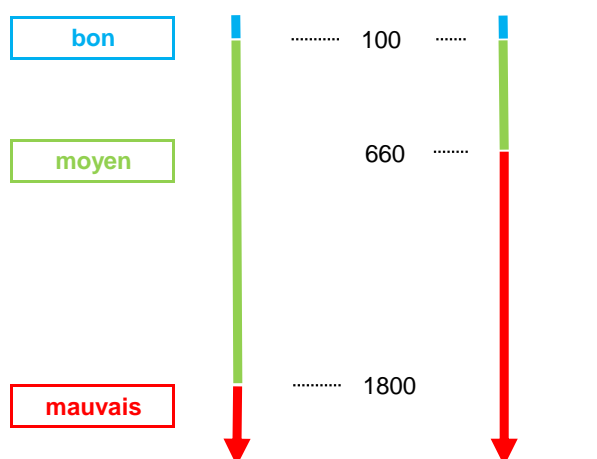
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu



rive gauche devant escalier

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 7h00	<15	<15		Bon
2	17/10/17 7H20	<15	<15		Bon
3	07/11/17 8H10	197	15		Moyen
4	28/11/17 8H54	<15	30		Bon
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	excellent	
2015	excellent	
2016	excellent	
2017		

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

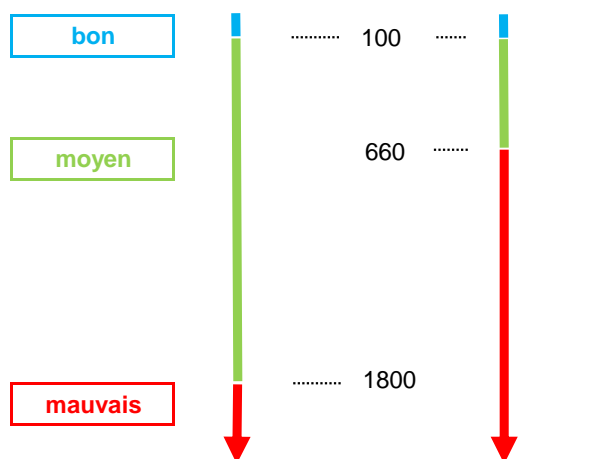
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem



rive gauche sur les rochers

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6h44	30	46	Bon	Bon
2	17/10/17 8H30	93	46	Bon	Bon
3	07/11/17 7h25	30	195	Moyen	Moyen
4	28/11/17 9H50	77	61	Bon	Bon
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	bon	
2015	bon	
2016	bon	
2017		

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS