


SAINT-BENOIT : Bassin Mangué

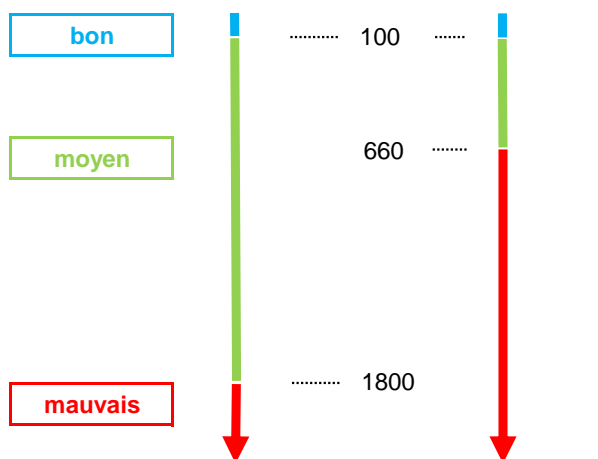

rive droite face à aire de détente

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17 6H18	15	93		BON
2	17/10/17 7H47	126	109		MOYEN
3	07/11/17 6H45	30	195		MOYEN
4	28/11/17 8H54	30	77		BON
5	04/12/17 11H42	125	213		MOYEN
6	12/12/17 11H15	61	30		MOYEN
7	19/12/17 9H15	327	93		MOYEN
8	26/12/17 9H38	93	109		BON
9	02/01/18 10H05	161	77		MOYEN
10	10/01/18 8H30	46	61		BON
11	16/01/18 7H47	77	30		BON
12	23/01/18 8H00	46	30		BON
13	30/01/18 8H18	77	77		BON
14	06/02/18 09H00	46	15		BON
15	13/02/18 6h29	1 033	390		MOYEN
16	20/02/18 7h25	143	110		MOYEN
16	27/02/18 9H35	46	45		BON
17	08/03/18 11H00	46	15		BON
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	SUFFISANT	
2015	BON	
2016	BON	
2017	BON	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu



rive gauche devant escalier

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 7H00	<15	<15	■	BON
2	17/10/17 7H20	<15	<15	■	BON
3	07/11/17 8H10	197	15	■	MOYEN
4	28/11/17 8H54	<15	30	■	BON
5	04/12/17 11H30	15	<15	■	BON
6	12/12/17 11H05	<15	<15	■	BON
7	19/12/17 8H45	<15	<15	■	BON
8	26/12/17 10H02	15	<15	■	BON
9	02/01/18 10H35	15	<15	■	BON
10	10/01/18 9H35	347	46	■	MOYEN
11	16/01/18 7H30	143	61	■	MOYEN
12	23/01/18 8H20	15	15	■	BON
13	30/01/18 7H56	<15	<15	■	BON
14	06/02/18 9H45	30	15	■	BON
15	13/02/18 9H46	272	194	■	MOYEN
16	20/02/18 9h05	15	15	■	BON
16	27/02/18 10H00	<15	<15	■	BON
17	08/03/18 10H30	353	46	■	MOYEN
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

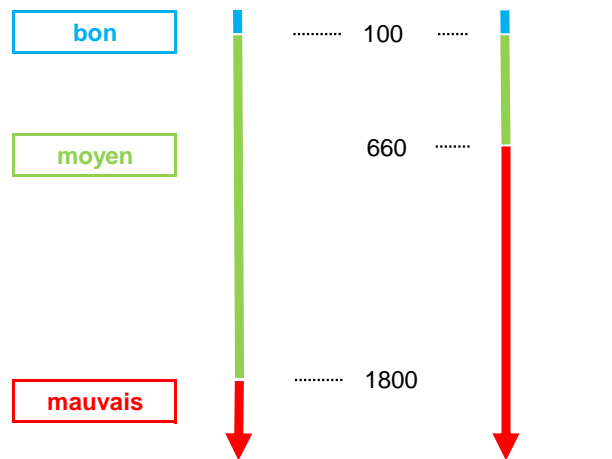Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem


rive gauche sur les rochers

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17 6H44	30	46	BON	BON
2	17/10/17 8H30	93	46	BON	BON
3	07/11/17 7H25	30	195	MOYEN	MOYEN
4	28/11/17 9H50	77	61	BON	BON
5	04/12/17 11H55	61	46	BON	BON
6	12/12/17 11H30	46	15	BON	BON
7	19/12/17 10H00	15	77	BON	BON
8	26/12/17 09H13	30	15	BON	BON
9	02/01/18 9H40	46	126	MOYEN	MOYEN
10	10/01/18 7H56	77	44	BON	BON
11	16/01/18 8H10	61	61	BON	BON
12	23/01/18 7H30	46	15	BON	BON
13	30/01/18 8H50	110	15	MOYEN	MOYEN
14	06/02/18 8H50	77	30	BON	BON
15	13/02/18 6h50	287	179	MOYEN	MOYEN
16	20/02/18 9h35	15	15	BON	BON
16	27/02/18 09H05	30	46	BON	BON
17	08/03/18 09H44	30	30	BON	BON
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

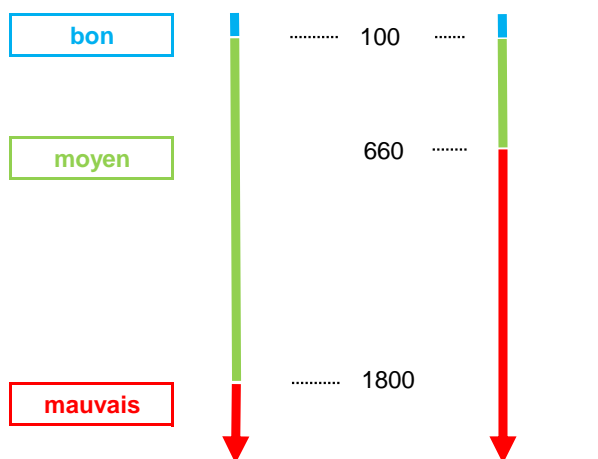

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	BON	
2015	BON	
2016	BON	
2017	BON	



Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS