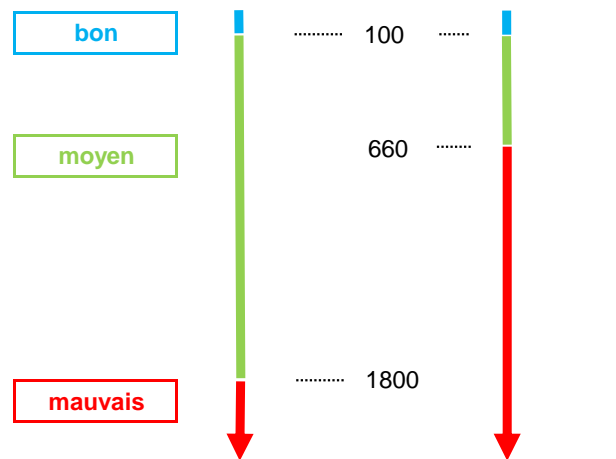


SAINT-BENOIT : Bassin Mangué



rive droite face à aire de détente

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	09/10/23 08H00	1 233	234	MOYEN	
2	24/10/23 07H50	61	77	BON	
3	07/11/23 06H43	126	160	MOYEN	
4	21/11/23 09H35	34 659	3 671	MAUVAIS	
5	28/11/23 07H18	330	46	MOYEN	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	INSUFFISANT	
2021	INSUFFISANT	
2022	INSUFFISANT	
2023		

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

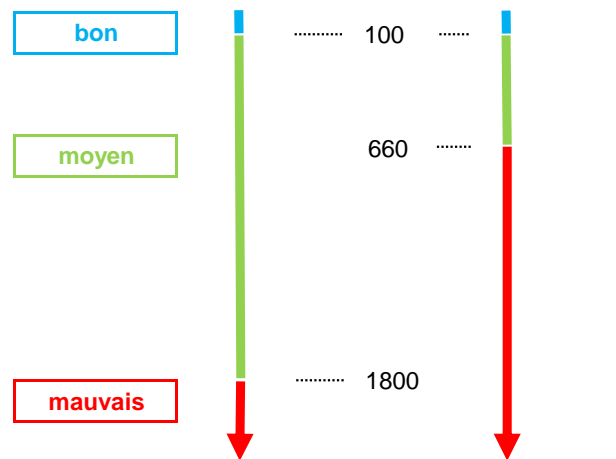
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-BENOIT : Bassin Bleu



rive gauche devant escalier

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	09/10/23 09H20	15	<15		BON
2	24/10/23 07H10	<15	<15		BON
3	07/11/23 10H22	61	15		BON
4	21/11/23 08H45	15	<15		BON
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	
2023		

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

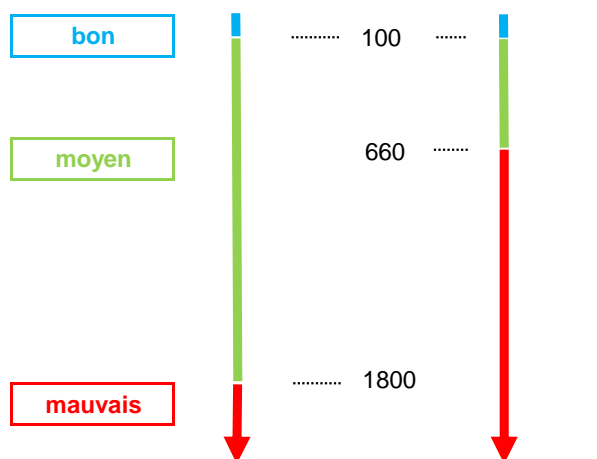
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-BENOIT : Bassin d'Ilet Bethléem



rive gauche sur les rochers

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	09/10/23 10h45	61	15		BON
2	24/10/23 8h18	61	30		BON
3	07/11/23 7h16	94	30		BON
4	21/11/23 10h45	2 079	322		MAUVAIS
5	28/11/23 8h34	15	<15		BON
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2020	BON	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	
2023		

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS